

仕 様 書

内外半導電層押出型
6600Vトリプレックス形
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
[記号：6600V CVT (EE)]

(改訂日：2025年 6月16日)

住 電 H S T ケーブル株式会社

1. 適用範囲

本仕様書は、電気設備技術基準に基づく題記電力用ケーブルに適用する。

関連規格 : JIS C 3606適合
JCS 4395適合

2. 品名略号


6600V CVT (EE) 3 × □ SQ
(線心数) (サイズ)

3. 構造及び材質

構造及び材質は次のとおりである。

- 3.1 導 体 : 電気用軟銅線の円形圧縮より線
最外層Sより。
- 3.2 絶 縁 体 : 架橋ポリエチレン
導体部に接する部分には半導電層を施す。なお、半導電層の厚さは
絶縁体の厚さに含めるものとする。
平均厚 : 構造表の値の90%以上
最小厚 : 構造表の値の80%以上
外径許容差 : ±0.7 mm
- 3.3 外部半導電層 : 絶縁体上に押出式による半導電層 (フリーストリッピング型) を設けるもの
とする。
押出外部半導電層の厚さは、約0.7mmとする。
- 3.4 遮 へ い : 厚さ約0.1mmの軟銅テープ1枚を、3.3の線心の上に施した後、押えテープを施
す。
- 3.5 線 心 識 別 : 線心の適切な箇所に施す着色テープの色による。
3心 : 白、赤、青とする。
- 3.6 シ ー ス : ビ ニ ル
平均厚 : 構造表の値の90%以上
最小厚 : 構造表の値の85%以上
色 : 黒
- 3.7 より合わせ : 単心ケーブル3条を層心径の30倍以下のピッチでSよりにより合わせる。
- 3.8 表 示 : ケーブルの適切な箇所に、下記事項を連続表示する。
(1) 記号 (6600V CV (EE))
(2) ブランド名 (HS&T Cable)
(3) 製造業者名又はその略号
(4) 製造年 (西暦年号) 又はその略号

3.9 ケーブル断面図

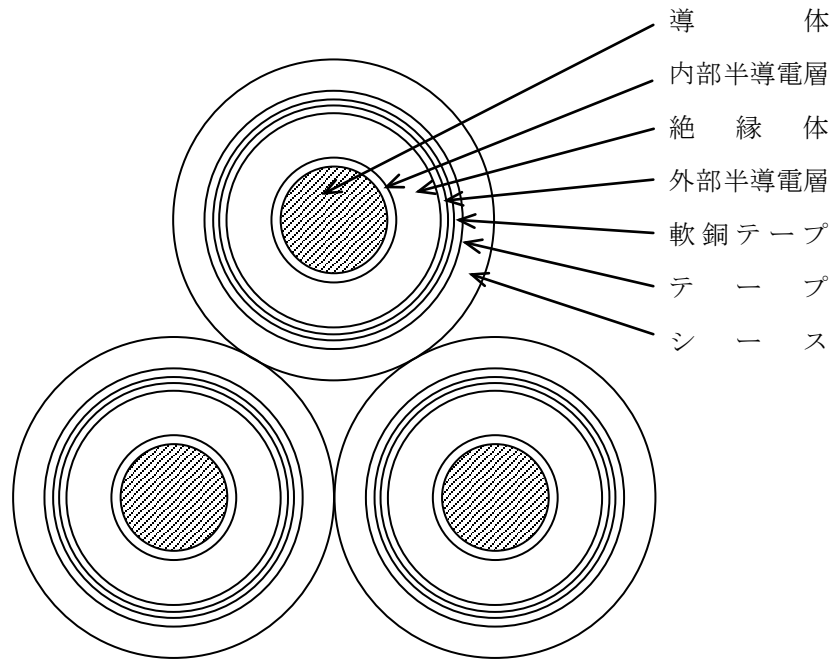

4. 特性及び試験方法

項 目		特 性		試 験 方 法
導 体 抵 抗		付表の値以下		JIS C 3005による
耐 電 圧		付表の電圧に10分間耐えること		JIS C 3005による
絶 縁 抵 抗		付表の値以上		JIS C 3005による
引 張	絶 縁 体	引張強さ	10 MPa 以上	JIS C 3005による
		伸 び	200% 以上	
	シ ー ス	引張強さ	10 MPa 以上	
		伸 び	120% 以上	
加 熱	絶 縁 体	引張強さ	加熱前の値の 80 % 以上	JIS C 3005による (120℃±3℃×96時間)
		伸 び	加熱前の値の 80 % 以上	
	シ ー ス	引張強さ	加熱前の値の 85 % 以上	JIS C 3005による (100℃±2℃×48時間)
		伸 び	加熱前の値の 80 % 以上	
耐 油	シ ー ス	引張強さ	浸油前の値の 80 % 以上	JIS C 3005による (70℃±2℃×4時間)
		伸 び	浸油前の値の 60 % 以上	
加 熱 変 形		絶 縁 体	厚さの減少率 40 % 以下	JIS C 3005による
		シ ー ス	厚さの減少率 50 % 以下	
耐 寒		シ ー ス	試験片が破壊しないこと	JIS C 3005による (-15℃)
難 燃		60秒以内で自然に消えること		JIS C 3005による (60度傾斜試験)
外部半導電層剥離力		39.2N/12.7mm以下		JCS 4395による

5. 受 渡 試 験 項 目

完成品は下記試験を行う。

- (1) 構造試験
- (2) 導体抵抗試験
- (3) 絶縁抵抗試験
- (4) 耐電圧試験

6. そ の 他

ケーブルグランド又はパッキン等の御使用の都合により、特定のケーブル外径公差を必要とされる場合は、あらかじめ弊社にご相談ください。

取り扱い時の注意

1. 絶縁体上には押出式による外部半導電層を施してありますので、端末及び接続作業時の除去に際しては、絶縁体に傷をつけないように注意願います。
2. ケーブル内への水の浸入防止
ケーブル内に水が浸入した場合、絶縁性能が低下し寿命を短縮させる可能性があります。従ってケーブル布設中および保管中の端末防水処理、延線中の外傷防止、あるいは両端末や直線接続処理時の防水などに十分配慮願います。
3. 遮へい銅テープへの接地方式
遮へい銅テープの接地方式については種々の手段を講ずる必要がありますので、問い合わせ下さい。
(注1) 片端接地とする場合は非接地側端に誘起する電圧を50V以下になるよう設計するのが一般的です。
(注2) 接地用リード線がはずれるなどして、遮へい銅テープがアースから浮いた場合、ケーブル事故に至る可能性があります。従ってリード線はしっかりと取り付けて下さい。

構造表 6600V CVT (EE)

公称 断面積	導 体		絶縁体 厚 さ	絶縁体 外 径	シース 厚 さ	線 心 外 径	より合 せ外径	導体抵抗 (20℃)	試験電圧	絶縁抵抗	静電容量 (参考)	概算質量
	構成	外 径										
mm ²	形状	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	kV/10分	MΩ・km	μF/km	kg/km
22	円形圧縮	5.5	4.0	13.5	2.0	19.5	42	0.849	17	2 500	0.27	1 600
38	円形圧縮	7.3	4.0	15.3	2.1	22	46	0.491	17	2 000	0.32	2 200
60	円形圧縮	9.3	4.0	17.3	2.2	24	51	0.311	17	2 000	0.37	3 000
100	円形圧縮	12.0	4.0	20.0	2.4	27	58	0.187	17	1 500	0.45	4 300
150	円形圧縮	14.7	4.0	22.7	2.6	30	65	0.124	17	1 500	0.52	5 900
200	円形圧縮	17.0	4.5	26.0	2.8	34	73	0.0933	17	1 500	0.51	7 600
250	円形圧縮	19.0	4.5	28.0	3.0	36	78	0.0754	17	1 500	0.55	9 150
325	円形圧縮	21.7	4.5	30.7	3.1	39	84	0.0579	17	1 500	0.61	11 500
400	円形圧縮	24.1	4.5	33.1	3.3	42	90	0.0471	17	1 000	0.68	14 000
500	円形圧縮	26.9	4.5	35.9	3.5	45	97	0.0376	17	900	0.74	17 000
600	円形圧縮	29.5	5.0	39.5	3.7	49	106	0.0314	17	900	0.71	20 000